



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

факс: (+359 52) 631 448

Адрес: гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" №33

Ел. поща: bdvarna@bsbd.bg

РАЗРЕШИТЕЛНО
ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ, ЧРЕЗ НОВИ ВОДОВЗЕМНИ
СЪОРЪЖЕНИЯ

№ 2153 0206/23.04.2025 г.

На основание чл. 44, ал. 1, чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж“, чл. 50, ал. 3, т. 1, чл. 50, ал. 7, т. 1 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите, въз основа на получено заявление вх. № РР – 6482/07.10.2024 г., извършена преценка №1397/06.03.2025 г. на основание чл. 62 от ЗВ, обявяване на искането в Община Балчик съгласно писмо вх. № РР-6482/А14/31.03.2025 г., на основание чл. 62а от ЗВ и в съответствие с разпоредбите на чл. 166, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползването и опазване на подземните води, издавам настоящото разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения на:

Титуляр на разрешителното:	„АГРО СИП“ ООД
Седалище и адрес на управление:	обл. Добрич, общ. Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 8
Единен идентификационен код:	200267215
Цели на водовземането:	Промислено водоснабдяване
Воден обект (наименование на водоносния хоризонт):	Неогенски водоносен хоризонт
Код и наименование на водното тяло:	BG2G000000N044 „Карстово-порови води в неоген-сармат СИ Добруджа“
Административно-териториална единица:	обл. Добрич, общ. Балчик, с. Сенокос
ЕКАТТЕ:	66250
Водовземно съоръжение:	ТК-1 „Агро Сип-Сенокос“, с проектна дълбочина 100 ± 10 m, предвиден за изграждане в ПИ № 66250.501.759 по КККР на с. Сенокос, общ. Балчик, обл. Добрич

Разрешително за водовземане от подземни води
№ 21530206/23.04.2025 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Ел. поща: bdvarna@bsbd.bg

а) географски координати на водовземното съоръжение (система WGS 84) геодезически координати в Българска геодезическа система	Координати WGS84 N - 43°31'38,6" E - 28°01'04,0"
б) надморска височина на терена	Надморска височина в Балтийска система – 260,0 m
в) технически параметри (конструкция)	от 0 до 15±2 m – укрепване на сондажа чрез обсадна колона с Ø324 и задтръбна циментация; от 0 до 100±10 m – експлоатационна колона, филтрова в интервала от 60±5 m до 95±10 m, плътна част в интервала 80-85±5 m; от 95 до 100±10 m – утайник. Гравийно-пясъчна засипка за експлоатационната колона.
г) оборудване	Потопяема помпа с номинален дебит Q = 1,0 l/s, монтирана на дълбочина 80-85 m от повърхността срещу плътен участък, водомер и нивомер за измерване на водното ниво, спуснат на дълбочина 80 m.
д) статично водно ниво	СВН – 60±3 m ДВН – 61,20±3 m
Параметри на разрешеното водовземане:	
а) Разрешен средноденоношен дебит:	$Q_{пр. ср. дн.} = 0,20 \text{ l/s}$
б) Разрешен максимален дебит/време за черпене:	$Q_{пр. макс.} = 0,50 \text{ l/s}$
в) Разрешен годишен воден обем:	6 307 m ³ /годишно

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

№ 21530206/23.04.2025 г.

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дикович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Ел. поща: bdivarna@bsbd.bg

г) Разрешен сезонен воден обем:	6 307 m ³ /годишно
д) Период на черпене в сезона: от дата . месец до дата . месец. (ако се предвижда черпене само в определени сезони)	Целогодишна експлоатация
е) Максимално допустимо експлоатационно понижение във водовземното(ите) съоръжение(я):	$S_{\text{макс. експ. пониж.}} = 1,20 \text{ m}$ при $Q_{\text{макс}} = 0,5 \text{ l/s}$,
ж) Минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейността	5 045 m ³ /годишно
Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води:	„промишлено водоснабдяване” – 6 307 m ³ /годишно
Обект на водоснабдяване:	За производствени нужди в ПИ № 66250.501.759 по КККР на с. Сенокос, общ. Балчик, обл. Добрич (кланица).
Срок на действие на разрешителното:	Начален срок: 23.04.2025 г. Краен срок: 23.04.2035 г. Срок за изграждане на съоръжението: - започване на изграждането – след представяне в БДЧР на копие от разрешително за строеж по реда на ЗУТ - за правата за ползване на воден обект - завършване на изграждането – 36 месеца, считано от датата на входирано в БДЧР заверено копие на документите по ЗУТ, удостоверяващи започване на строителството.
Начален срок за упражняване правото на водовземане:	Дата на входирано в БДЧР заверено копие от документа за въвеждане на строежа в експлоатация по реда на чл. 177 ЗУТ, след изменение на разрешителното (при необходимост) съгласно чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите, при монтиран и пломбиран водомер за измерване на ползваните за целта водни обеми

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

№ 21530206/23.04.2025 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Ел. поща: bdvarna@bsbd.bg

Задължение за заплащане на такса за водовземане	Титулярят на разрешителното: 1. Заплаща такса за водовземане, определена на база ползвания обем вода и целта на водовземане, съгласно Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с ПМС № 383 от 29.12.2016 г., считано от посочения в разрешителното начален срок за упражняване на правото за водовземане.
	2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни, определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на Министерството на околната среда и водите.
	3. Задължението по декларацията, по която задълженото лице е изчислило дължимата такса, се внася в срок до 15 февруари.
	4. Директорът на басейновата дирекция извършва проверка на информацията по т.2 и съответствието ѝ със: 4.1. резултатите от собствения мониторинг;
	4.2. показанията на измервателните устройства, и
	4.3. резултатите от извършения през годината контрол.
	5. Когато в декларацията по т. 2 се установят несъответствия с информацията по т. 4, които засягат основата и размера на определената такса, директорът на басейновата дирекция уведомява с писмо титулярите на разрешителни, с което се коригира декларацията.
	6. Определената такса се внася по бюджетната сметка на Басейнова дирекция „Черноморски район“, като в платежния документ посочва име на титуляря, идентификатор, БУЛСТАТ, номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.
	7. При установена неизправност на водомерното устройство, се заплаща такса за водовземане на база разрешения воден обем, за периода на неизправност или ако този период не

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

№ 21530206/23.04.2025 г.

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ****Министерство на околната среда и водите**
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Ел. поща: bdvarna@bsbd.bg

	може да бъде установен – от последната проверка на Басейнова дирекция „Черноморски район“, до момента на възстановяване на изправността на водомерното устройство.
Изисквания към местата за мониторинг	Пунктове за собствен мониторинг RG21530206_1 за водовземно съоръжение ТК-1 „Агро Сип-Сенокос“
	1. Водомерното устройство да бъде монтирано на не повече от 2 м от съоръжението.
	2. Нивомер за измерване на водните нива.
	3. Да се предвиди място за водовземане на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води.
Изисквания към програмата за мониторинг	Титулярят на разрешителното, считано от началния срок за упражняване на правото за водовземане да извършва следното:
	1.Ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомерът за ползваните водни обеми за разрешената цел на водовземане;
	2.Да измерва нивото на подземните води:
	а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване и
	б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване;
	3.Ежегодно да осигури акредитирано пробовземане и изследване в акредитирана лаборатория химичния състав на черпените подземни води по показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрити, нитрати, фосфати, хлориди и сулфати.
	4.Водните проби за изследванията по т. 3 да се вземат в периода 1 август – 30 септември
Контролиращ орган:	Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“ или оправомощени от него длъжностни лица.

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

№ 21530206/23.04.2025 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" № 3

факс: (+359 52) 631 448

Ел. поща: bdivarna@bsbd.bg

Условия за отвеждане и заустване на отпадъчните води	Отпадъчните води се заустват във водоплътна черпателна шахта с обем 100 m ³ , които ще се предават в ПСОВ, съгласно Договор № ДОВ 4/185/07.02.2025 г. за пречистване на отпадъчни води от изгребни шахти с транспортно средство, сключен между „АГРО СИП“ ООД и „ВиК“ АД, гр. Добрич. Титулярят на разрешително е длъжен да представя на контролиращия орган актуален договор за пречистване на отпадъчни води от изгребни шахти, сключен с „ВиК“ АД, гр. Добрич.
Условия, при които се предоставя правото за водовземане	Съгласно приложението, неразделна част от разрешителното

Настоящият административен акт подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му, чрез Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ пред Административния съд по седалището на титуляря.

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“



Разрешително за водовземане от подземни води
№ 21530206/23.04.2025 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

факс: (+359 52) 631 448

Адрес: гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" №33

Ел. поща: bdvarna@bsbd.bg

Приложение

към

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ, ЧРЕЗ НОВИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

№ 21530206/23.04.2025 г.

Условия, при които е разрешено водовземането

	За реализиране на водовземането титулярят на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
1. Условия за ползване на правото за водовземане	Правото за водовземане може да се ползва след: 1.1. Приемане на съоръжението и разрешаване на ползването му по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и представяне в Басейнова дирекция „Черноморски район“ на заверено копие от документа за въвеждане на строежа в експлоатация по реда на чл. 177 от ЗУТ.
	1.2. Изменение на разрешителното по отношение параметрите на разрешеното водовземане, което се извършва служебно от директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“, в зависимост от резултатите от проучването на подземните води в процеса на изграждане на съоръженията.
	1.3. Представяне в Басейнова дирекция „Черноморски район“ на заверено копие от документа за въвеждане на обекта в експлоатация по реда на чл. 177 от ЗУТ и след изменение на разрешителното, съгласно чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите.
2. Условия при изграждане на съоръженията	Титулярят на разрешителното е длъжен да спазва следните условия при изграждане на съоръжението:
	2.1. Да изгради съоръжението след издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ, като:
	2.1.1. Изграждането на съоръжението може да започне след представяне на документите по ЗУТ за започване на строителството в Басейнова дирекция „Черноморски район“; 2.1.2. Срокът за изграждане на съоръжението е 36 месеца от датата на започване на изграждането.

Разрешително за водовземане от подземни води

№ 21530206/23.04.2025 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №35

факс: (+359 52) 631 448

Ел. поща: bdvarna@bsbd.bg

	2.2. Да изиска от изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръжението и да следи за:
	2.2.1. Изграждане на съоръженията с посочената в разрешителното конструкция;
	2.2.2. Осигуряване на плътна колона или плътна част на експлоатационната колона в интервала, в който е предвидено да се разположи потопяемата помпа;
	2.2.3. За изграждане на съоръжението да се използват продукти, които не променят състава и свойствата на водите и имат оценено и удостоверено съответствие при условията и по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България;
	2.2.4. съставянето на геоложки журнал и протоколи за скрити работи по време на изпълнението на дейностите за изграждане на съоръжението, в който да са отразени дейностите по прокарване, по обсаждане (изграждане) и за циментация.
	2.3. Да изиска от изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръжението и да следи за изпълнение на дейностите за проучване на подземните води в процеса на изграждане на съоръжението:
	2.3.1. Провеждане на опитно водочерпене с максимално възможния постоянен дебит, с продължителност не по-малко от 72 часа, при което на всеки 30 минути или по-често да се измерва дебитът, понижението на водното ниво и температурата на черпената вода;
	2.3.2. Проследяване на възстановяването на водното ниво в кладенеца след спиране на черпенето, като до достигането на първоначално установеното статично водно ниво се измерва водното ниво с честота, позволяваща построяването на кривите S-Ig t, по които да се определят хидрогеоложките параметри в участъка от водоносния хоризонт;
	2.3.3. Провеждане на хидравлични тестове:
	2.3.3.1. С разрешения средноденоношен дебит на водочерпене – 24 часа, като след спиране на черпенето се проследи възстановяването на водното ниво;

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

№ 21530206/23.04.2025 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Ел. поща: bdvarna@hsbd.bg

	2.3.3.2. С разрешения максимален дебит на водочерпене, като след спиране на черпенето се проследи възстановяването на водното ниво в рамките на денонощието;
	2.3.3.3. На три степени – с продължителност не по-малко от 1 час за всяка степен – за определяне на хидравличната ефективност на кладенеца, като се измерва понижението на водното ниво при всяка от степените;
	2.3.4. Записването в специален дневник на резултатите от измерванията по т. 2.3.1 – 2.3.3;
	2.3.5. Вземането на водни проби в края на опитното водочерпене по т. 2.3.1 и извършване от акредитирана лаборатория на пълен химичен анализ на разкритите подземни води съгласно приложение № 1 от Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.
	2.4. Да оборудва съоръжението: 2.4.1. с водомер за измерване на черпените водни количества, монтиран на разстояние, не повече от 2 м от съоръжението;
	2.4.2. с нивомер за измерване на нивото на подземните води в процеса на експлоатация на съоръжението, при спазване на посочения в разрешителното тип на нивомера.
	2.5. В срока за изграждане на съоръжението, определен с разрешителното за водовземане чрез нови съоръжения, титулярят на разрешителното уведомява писмено директора на басейнова дирекция за завършване на изграждането, като приложи към уведомителното писмо: 2.5.1. копие от приемно-предавателен протокол за предаване на съоръжението от изпълнителя на титуляря на разрешителното и приложени към него: 2.5.1.1. първична документация за резултатите от измервания, изпитвания, наблюдения и други подобни, извършени в процеса на изграждане на съоръжението (геоложки журналы и/или геофизични каротажни диаграми; протоколи за скрити работи (за спуснати прикриващи колонии;

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

№ 21530206/23.04.2025 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Ел. поща: bdvarna@bsbd.bg

	за извършени циментационни работи; за спуснати филтри; за количество и зърнометричен състав на изпълнена засипка на филтърната колона и технология за изпълнение на засипката; за дълбочина на съоръжението; документи за изпълнени дейности за интензификация на водоносния хоризонт; дневници за проведени опитно-филтрационни и/или опитно-миграционни изследвания; протоколи от проведени лабораторни изпитвания; протоколи от проведени полеви измервания на показатели за химичния състав и физикохимичните свойства на подземните води; дневници с проведени измервания на нивата на подземните води);
	2.5.1.2. документи за определяне на местоположението на съоръжението (геодезически координати и надморска височина на устието на съоръжението или на характерни точки от линейните съоръжения, топографска карта с нанесени точките (линиите) с посочените координати);
	2.5.1.3. документ за изискванията към експлоатацията на съоръжението;
	2.5.1.4. документите за съответствие на използваните продукти и материали, оценено по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;
	2.5.2. данни за лицата, които ще бъдат включени в комисията за приемане на съоръжението от страна на титуляря на разрешителното и от страна на изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръжението;
	2.5.3. предвиденото оборудване на съоръженията, в т.ч.: 2.5.3.1. технически характеристики на помпеното оборудване или технически характеристики на устиевото оборудване - при води на самоизлив, съобразени с разрешения средноденоношен и максимален дебит;
	2.5.3.2. дълбочина на монтиране на потопяемата помпа;
	2.5.3.3. мястото на монтиране на водомер за измерване на черпените количества;
	2.5.3.4. място и вид на оборудването за вземане на водни проби;

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

№ 21530206/23.04.2025 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Ел. поща: bdvarna@bshd.bg

	2.5.3.5.технически характеристики на монтираното устройство за измерване на нивото на подземните води.
	2.6. Документите по чл. 104 и констативният протокол по чл. 106, ал. 2 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води са неразделна част от документацията по чл. 176 ЗУТ за приемане на строежа.
	2.7. Изграденото съоръжение е неразделна част от имота, в който е изградено, и собствеността му следва промените в собствеността на имота.
	II. Условия за контрол по време на изграждане на съоръженията:
	2.8. Изпълнение на изискванията, свързани с конструкцията и технологията на изграждане на съоръжението, посочени в разрешителното.
	2.9. Опитно-филтрационни изследвания: продължителност на водочерпене; дебит на черпене в момента на проверката; водно ниво при черпения дебит в момента на проверката.
	2.10. Изпълнението на разрешените дейности в определения в т. 2.1 срок за изграждане на съоръженията.
3. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми	2.11. Разрешителното не създава вещни права, върху имотите, в които се реализират разрешените дейности, съгласно чл. 46а, ал. 5 от Закона за водите
	При реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия: 3.1. Да монтира петзначен водомер за измерване на добитите и ползвани водни обеми за разрешената цел на водовземане на мястото определено в настоящото разрешително (Приложение №1), в срок до датата на извършване на проверката от БДЧР по реда на чл. 106 от Наредба №1 от 10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. Наличието на монтиран и пломбиран водомер е

Разрешително за водовземане от подземни води

№ 21530206/23.04.2025 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Ел. поща: bdvarna@bsbd.bg

	задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането.
	3.2. Водомерът по т. 1.1. да бъде plombиран и сертифициран по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (ПМС № 47 от 2016 г., изм. и доп. ДВ бр. 87 от 31.10.2017 г., в сила от 31.10.2017 г.).
	3.3. Водомерът да бъде надлежно снабден със сертификат за качество на производителя, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол приета с ПМС № 417 от 29.11.2024 г. Сертификатите се съхраняват от титуляря за целия срок на разрешителното.
	3.4. Да поддържа в изправност водомерът през целия срок на действие на разрешителното.
	3.5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т. 3.1, т. 3.2 и т. 3.3.
	3.6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомера, отчитащ ползваните количества.
	3.7. Plombирането на водомера да се извърши с плomba на басейнова дирекция, поставена след плombата по т. 3.2. За плombиране на водомера се съставя протокол, в който се записват фабричния номер и началните показания на водомера, който се съхранява за целия срок на действие на разрешителното.
	3.8. Да поддържа монтирания водомер в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация съгласно одобреното оборудване на водовземното съоръжение при неговото присемане, при което е издадено разрешителното.
	4.1. Да предоставя на директора на БДЧР:

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

№ 21530206/23.04.2025 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №38

факс: (+359 52) 631 448

Ел. поща: bdvarna@bsbd.bg

4. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг	4.1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни количества и измерените водни нива към 30 юни и към 31 декември всяка година в срок до 14 дни след посочените дати;
	4.1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води;
	4.1.3. в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водовземане;
	4.1.4. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното.
	4.2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомера, измереното експлоатационно водно ниво, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка.
5. Условия за уведомяване на контролиращия орган	5.1. Да уведоми писмено в 15-дневен срок Басейнова дирекция „Черноморски район“ за монтирането на водомерът по т. 3.1 и готовността същия да бъде пломбиран.
	5.2. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ при установяване на намаляване на черпения дебит, без да е променено експлоатационното водно ниво или увеличаване на дълбочината на експлоатационното водно ниво, без да е променен дебитът на черпене.
	5.3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ при установяване неизправност на водомер и/или помпеното оборудване, чрез което се черпи подземната вода.
	5.4. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за датата и часа за демонтирането на неизправен водомер.
	5.5. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за промяна на обстоятелства

Разрешително за водовземане от подземни води

№ 21530206/23.04.2025 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Ел. поща: bdvarna@bsbd.bg

	подлежащи на вписване в търговския регистър, в седем дневен срок от промяната.
	5.6. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ с мотивирано искане, при промяна на техническите параметри (конструкция) на водовземното съоръжение.
	5.7. Да извърши промяната на конструкцията след съгласуване на искането по т. 5.6. с Басейнова дирекция „Черноморски район“.
6. Условия за действия при повреда на водомерите	6.1. При установяване неизправност на водомера да отрази неизправността в дневника по т. 4.2, вкл. дата, час и отчет на водомера и незабавно да уведоми директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ писмено на факс № 052/631 448. В дневника по т. 4.2 да бъдат записани датата и часът на уведомлението.
	6.2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни от установяване на неизправността.
	6.3. Демонтирането на неизправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от Басейнова дирекция „Черноморски район“, за което да се състави протокол, в който да се впишат показанията на водомера преди подмяната му.
	6.4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т. т. 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7 и 5.1.
7. Условия за не пречатване на водовземане на трети лица, чрез съоръженията, предназначени за водовземане	7.1. Да не отказва разрешаване на черпене на подземни води от кладенеца, когато технически възможния дебит, позволява черпенето на дебити по-големи от разрешените; 7.2 При разрешаване на водовземане на трето лице от компетентния орган от кладенеца, разходите за преоборудване на съоръжението са за сметка на новия водоползвател.
8. Условия за проектиране и изграждане на разделни водоснабдителни мрежи и	8.1. Подземните води да не се подават във водоснабдителната мрежа и сградната инсталация, чрез която се осъществява питейно-битовото водоснабдяване на обекта (освен когато

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

№ 21530206/23.04.2025 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №37

факс: (+359 52) 631 448

Ел. поща: bdvarna@bsbd.bg

сградни инсталации за ползване на минерални води за предвидените цели	разрешената цел на водовземане е питейно-битово водоснабдяване). 8.2. За довеждане на подземните води до съоръженията в сграда или части от сграда, в които е изградена сградна инсталация за питейно-битово водоснабдяване, за ползването на подземните води да се изгради отделна инсталация.
9. Условия за предоставяне на вода на трети лица	9. Да предоставя услуги за водоснабдяване на трети лица, само след регистриране като оператор „В и К“ по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги.
10. Условия за присъединяване на водопроводната система към водоземните съоръжения	10. (Отм. – ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.)
11. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното	11.1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водоразпределителната и водопреносната мрежи за подземна вода, както и до обекта, в който се ползва подземната вода. 11.2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката.
12. Условия за контрол при водовземането	12.1. Параметрите на водовземането: 12.1.1. разрешен средноденонощен и максимален дебит; 12.1.2. разрешен годишен воден обем; 12.1.3. максимално допустими експлоатационни понижения; 12.2. Спазване на разрешената цел на водовземане; 12.3. Изградеността и ползването на водопроводните мрежи в обекта, в който се ползват подземните води и ползване на подземна вода само в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване; 12.4. Заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове);

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

№ 21530206/23.04.2025 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Ел. поща: bdvarna@bsbd.bg

	12.5. Изпълнението на условията, при които е разрешено водовземането и сроковете за изпълнението им;	
	12.6. Направените предписания от контролния орган.	
13. Други условия, съобразени със спецификата на водовземането	13.1. При възникване на непосредствена заплаха за причиняване на значително отрицателно въздействие върху състоянието на подземните води, да уведоми писмено незабавно БДЧР за заплахата и за предприетите превантивни мерки в съответствие с разпоредбата на чл. 20 на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.	
	13.2. Да не превишава параметрите на водовземането.	
	13.3. Да не осъществява водовземане извън целта, посочена в разрешителното.	
	13.4. Разрешителното да се измени, когато упражняването на правата по него представлява натиск върху състоянието на водите, допринасящ за влошаване на състоянието или непостигане на целите за опазване на околната среда, или за неизпълнение на условията по чл. 156б - 156ж от ЗВ, а когато с изменението не могат да бъдат постигнати целите или изпълнени условията - неговото прекратяване.	
	13.5. Забранява се извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества.	
	13.6. Ограничаване или прекратяване на водовземането с цел предотвратяване на свръхексплоатацията на подземните води; предотвратяване понижението на водното ниво и временното или постоянното изменение в посоката на потока в подземното водно тяло, при което се създава опасност от привличане на солени или замърсени води, съгласно чл. 43 от Наредба 1/2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.	
	13.7. Да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води.	

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

№ 21530206/23.04.2025 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

факс: (+359 52) 631 448

Адрес: гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" №33

Ел. поща: bdvama@bsbd.bg

	регламентирани в Наредба №3/16.10.2000 г. за СОЗ и буферните зони около водоземните съоръжения/системи в случаите когато не са определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) в списъка на дейностите в Приложение №1 към националния каталог от мерки за ПУРБ. 13.8. Да опазва подземните води от замърсяване, съгласно чл. 118а и чл. 118в от ЗВ, като недопуска пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземните води. 13.9. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. 13.10. Да се изпълняват приложимите мерки в Програмата на мерки към ПУРБ 2022-2027 г., ПУРН 2022-2027 г., Становище по ЕО на ПУРБ №5-3/2024 г. и Становище по ЕО на ПУРН №9-6/2023 г. 13.11. Оборудването на водоземно съоръжение ТК-1 „Агро Сип-Сенокос“ да се извърши съгласно схема на водоземането, с обозначено място за монтиране на водомера за измерване на добитите и ползвани водни обеми за разрешената цел на водоземане. (Приложение №1)
14. Условия за изменение на разрешителното	14.1. Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на титуляря на разрешителното. 14.2. Разрешителното се изменя по молба на титуляря на разрешителното само ако са изпълнени условията в него и са заплатени дължимите такси за водоземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 ЗВ. 14.3. Когато се изменят параметрите на разрешеното водоземане по молба на титуляря на разрешителното, изменението на разрешителното се обявява по реда на чл. 62а ЗВ. 14.4. Служебно изменение на разрешителното се извършва при условията на чл. 50а от Закона за водите и изменението се обявява с обявяването на плана за управление на речните басейни.

Разрешително за водоземане от подземни води
№ 21530206/23.04.2025 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Ел. поща: bdvarna@bsbd.bg

15. Условия за изменение и продължаване на разрешителното	15.1. Заявление за продължаване срока на действие на разрешително се подава преди изтичането му пред органа, който го е издал.
	15.2. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в срока по чл. 78 от ЗВ; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени условията на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 ЗВ.
	15.3. Когато се иска едновременно изменение и продължаване срока на действие на разрешително, се прилагат изискванията по чл. 78 от ЗВ
	15.4. Когато се иска едновременно изменение и продължаване срока на действие на разрешително, се прилагат изискванията по т. т. 14.2, 14.3, 15.2. и 15.3.
16. Условия за отнемане на разрешителното	16.1. Неизграждането на съоръжението до посочения в разрешителното срок.
	16.2. Осъществяване на водовземане извън целите, посочени в разрешителното;
	16.3. Неупражняване на правото на водовземане след определената дата на началния срок за упражняване правото на водовземане;
	16.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на водовземане; При водовземане с количества, повече от 2 пъти по-малки от разрешените, може да бъде постановено отнемане на част от предоставеното право в рамките на неползваните обеми.

Разрешително за водовземане от подземни води
№ 21530206/23.04.2025 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел. (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дяковин" №33

факс: (+359 52) 631 448

Ел. поща: bdvarna@bsbd.bg

16.5. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено водовземаването съгласно чл. 79а, ал. 1 от Закона за водите, не освобождава титуляря на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.

Настоящият административен акт подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му, чрез Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ пред Административния съд по седалището на титуляря.

Регламент (ЕС) 2016/679


инж. ЯВОР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция "Черноморски район"



Разрешително за водовземање от подземни води
№ 21530206/23.04.2025 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"

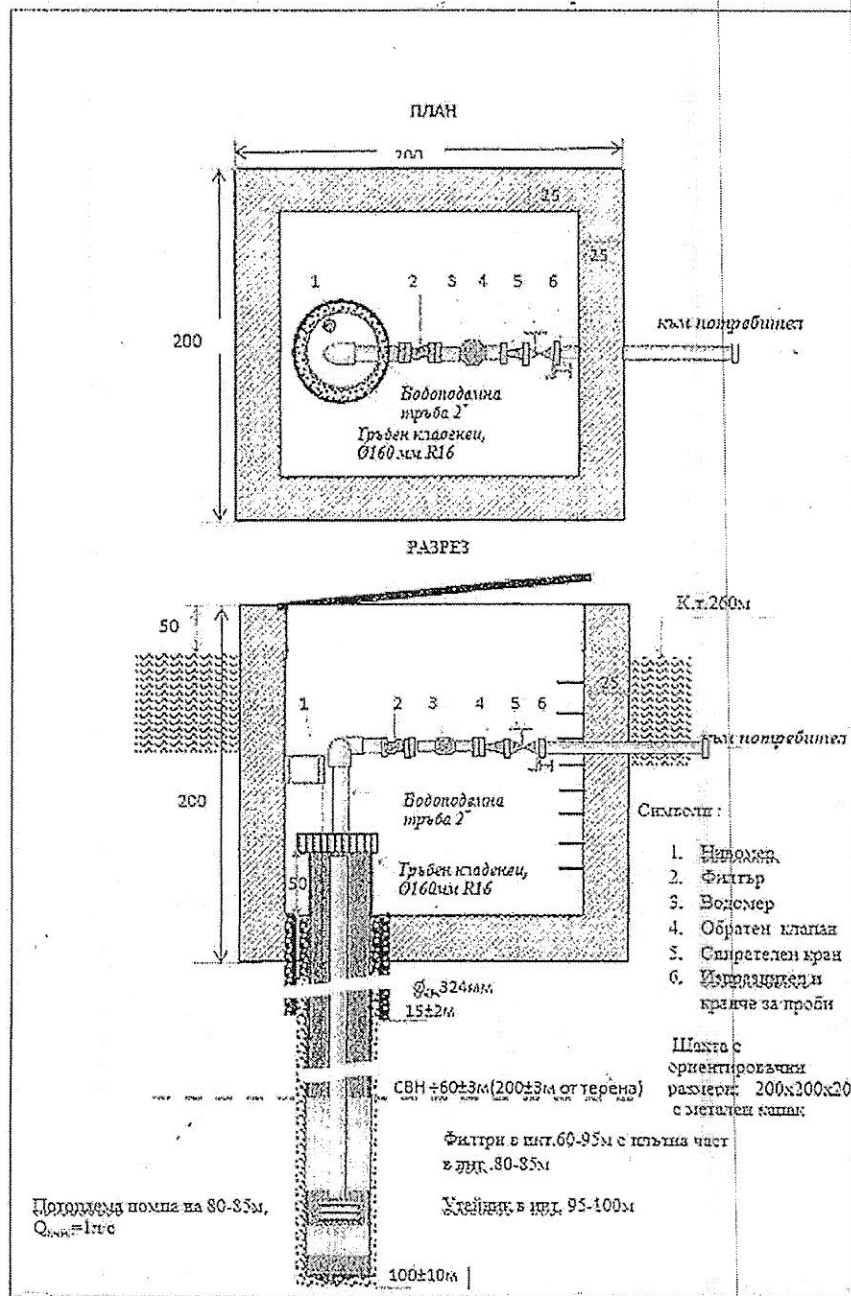

Проектно оборудване на ТК-1, „Агро сип-Сенокос“

Приложение 7