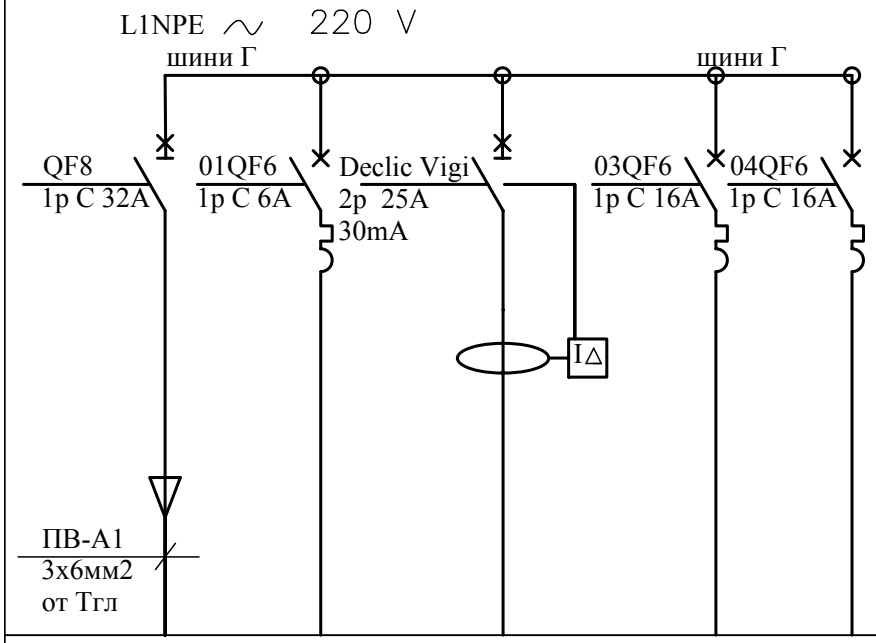

ПОЛЕ "Д.ГЕНЕРАТОР"

Токов кръг	01	02	03	04				
Предназначение	аварийно осв. стерилизационна	резерв	резерв	резерв				
Мощност, W	432 W							
работен ток, А	2 А							
Захранващ кабел	ПВ-А1 3х1.5							
	Ри = 0.44 kW; Ре= 0.44kW; Ке=1; Ie= 2 А							

ЗАБЕЛЕЖКА:

Автоматичното управление на климатичното и вентилационно оборудване на сградата, както и връзката между отделните компоненти не са предмет на настоящия проект.

Обект :	Изготвяне на технически проект за извършване на строително-ремонтни работи за инсталиране на специализирана апаратура за	Ел. схема на табло Т-1 ет	Проектант: инж.М.Маринов	Фаза: ТП	Дата :2011г.