



Разпределение 5-ти етаж, кота +6.60 ОМЛ  
Блок 2

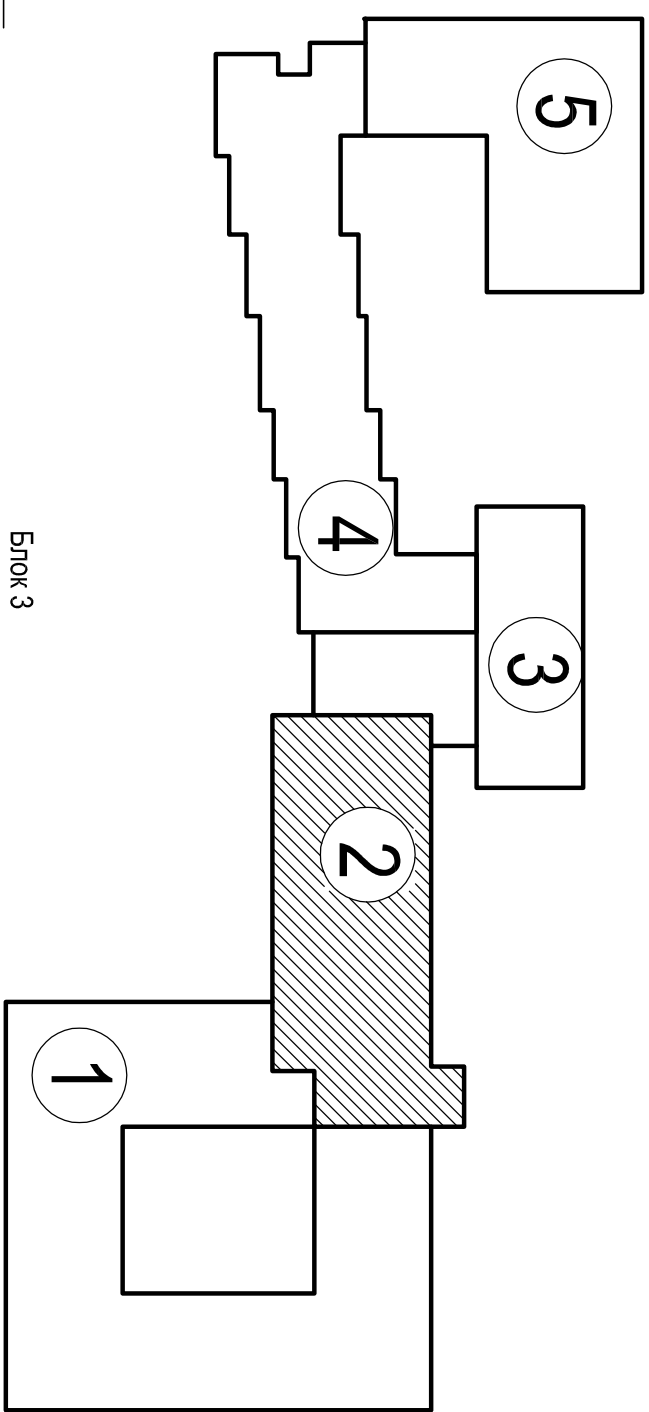

Блок 3		Блок 2	
1-й етаж	2-й етаж	3-й етаж	4-й етаж
5-й етаж	6-й етаж	7-й етаж	8-й етаж
9-й етаж	10-й етаж	11-й етаж	12-й етаж
13-й етаж	14-й етаж	15-й етаж	16-й етаж
17-й етаж	18-й етаж	19-й етаж	20-й етаж
21-й етаж	22-й етаж	23-й етаж	24-й етаж
25-й етаж	26-й етаж	27-й етаж	28-й етаж
29-й етаж	30-й етаж	31-й етаж	32-й етаж
33-й етаж	34-й етаж	35-й етаж	36-й етаж
37-й етаж	38-й етаж	39-й етаж	40-й етаж
41-й етаж	42-й етаж	43-й етаж	44-й етаж
45-й етаж	46-й етаж	47-й етаж	48-й етаж
49-й етаж	50-й етаж	51-й етаж	52-й етаж
53-й етаж	54-й етаж	55-й етаж	56-й етаж
57-й етаж	58-й етаж	59-й етаж	60-й етаж
61-й етаж	62-й етаж	63-й етаж	64-й етаж
65-й етаж	66-й етаж	67-й етаж	68-й етаж
69-й етаж	70-й етаж	71-й етаж	72-й етаж
73-й етаж	74-й етаж	75-й етаж	76-й етаж
77-й етаж	78-й етаж	79-й етаж	80-й етаж
81-й етаж	82-й етаж	83-й етаж	84-й етаж
85-й етаж	86-й етаж	87-й етаж	88-й етаж
89-й етаж	90-й етаж	91-й етаж	92-й етаж
93-й етаж	94-й етаж	95-й етаж	96-й етаж
97-й етаж	98-й етаж	99-й етаж	100-й етаж

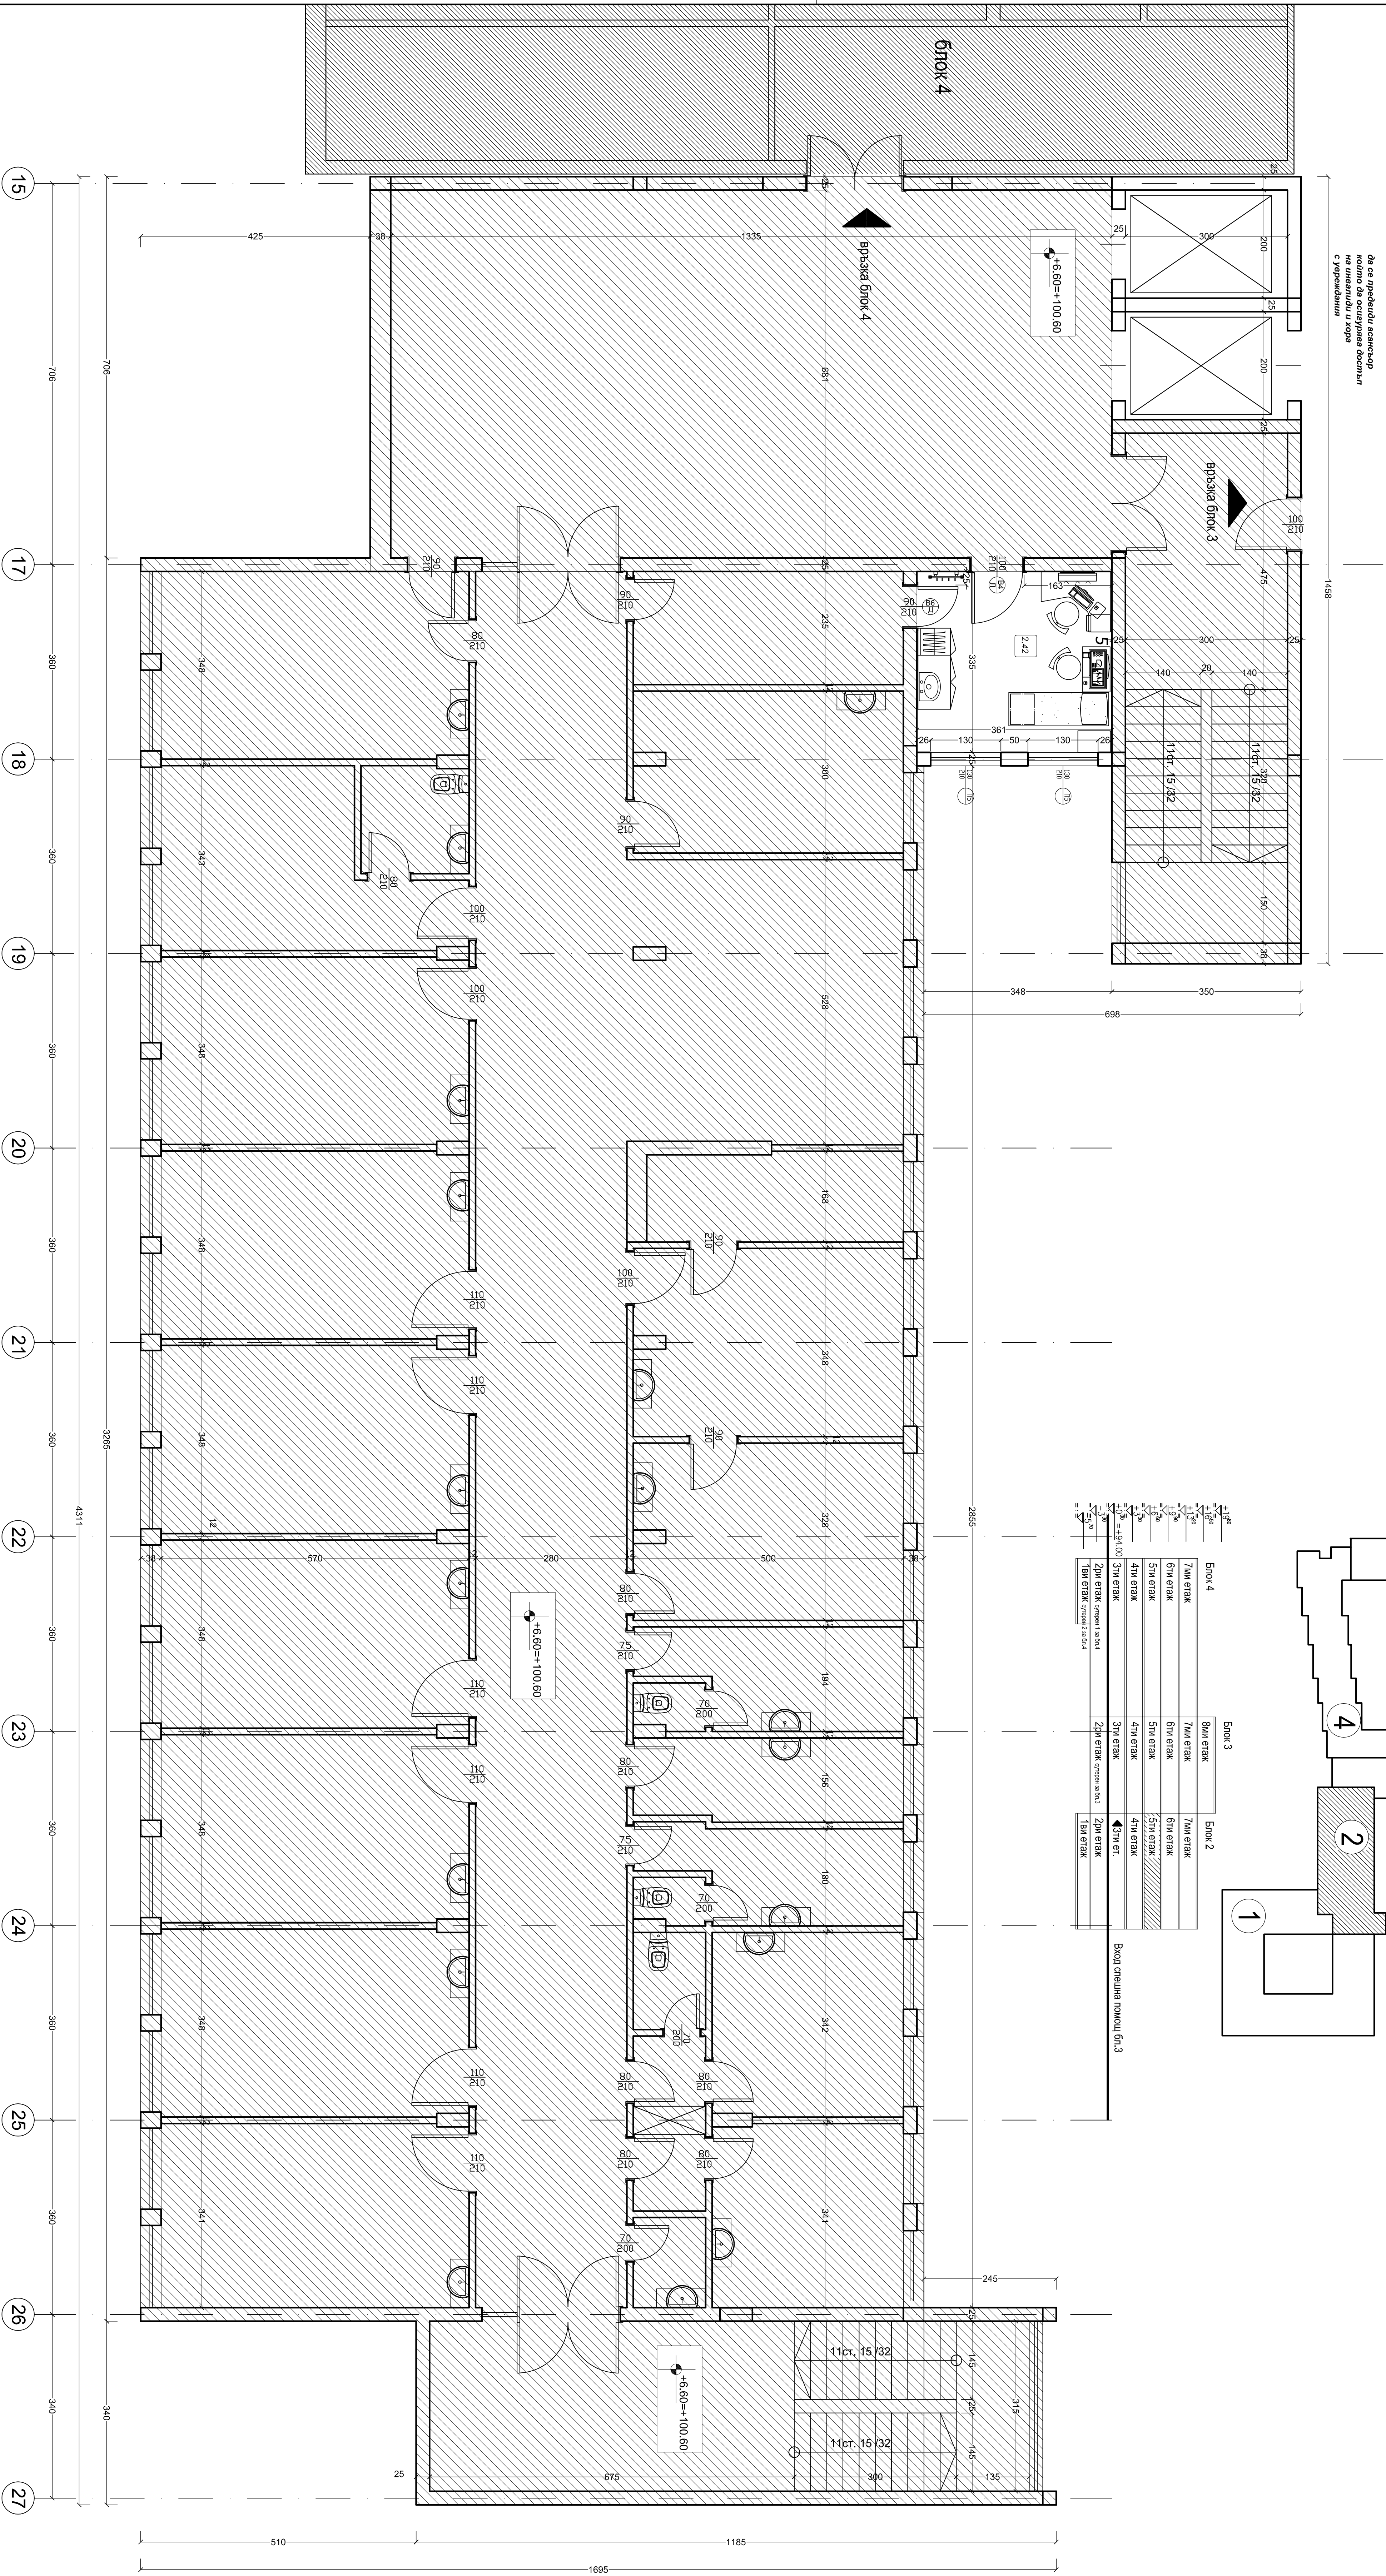

N	помещение	площ.	под	стени	табел
2-42	кабинет-офис, дуплекс	12.00	бетон	бетон	бетон
Кадаструа която подлежи на стопанско монтажни работи = 12.00 кв.м.					
Кадаструа която не подл. на стопанско монтажни работи=662.00 кв.м.					
Кадаструа за кота +6.60 = 674.00 кв.м.					

Легенда:

- N Номерация страно Приложение БЗ
- Зона не подлежаща на строително-ремонтни работи
- Стени подлежащи на събаряне
- Стени нови

Забележка: Превързът за апаратурата да се намира от прикюкване БЗ.7 технически спецификации за оборудване.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОЗОРЦИ:  
ширина 1200 мм  
височина 2250 мм  
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТЦИ:  
ширина 800 мм  
височина 2000 мм  
позиция на отваряне  
кота готов под

- ЗАБЕЛЕЖКИ:
- Всички мерки са задръски и са в см.
  - Височините на вратите са от кота готов под.
  - Всички вътрешни новопроектирани стени ще се изпълнят с 12см задръжка.
  - Височините на подпрозоречните паравенти са от кота готов под.
  - Всички прозорци с Н на ПЛ под 0.90м. да се обезоп. с предпазни паравенти от вътрешната страна или да се предават стъкло триплекс.
  - Всички неотворани зъбчета на врати са мп 4см.
  - Вратите към стъклопакетите да се предават самозатварящи се, димоплътнени.
  - За първота да се предават пожарогасители - бгс.

ИНЖПРОЕКТ оод		ПРОЕКТАНТ	
ОБЪКТ	Проектиране на строително-ремонтни работи в жилищна сграда	ИЗП	инж. М.Стефанов
ЧЕРТЕЖ	Разпределение 5-ти етаж, кота +6.60, блок 2	АРХ	инж. М.Стефанов
СК	инж. Стефанов	ФУНД	инж. М.Стефанов
ТЕХ	инж. Стефанов	М.150	инж. М.Стефанов
ЕЛ	инж. М.Стефанов	датум	2011