


15	—	3	—	0.3	L1	КОНТАКТЫ ПОЯВЛЯЮТСЯ НАПРЯЖЕНИЕ
----	---	---	---	-----	----	--------------------------------------

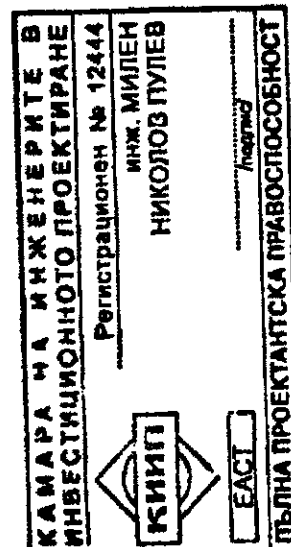

1. Таблото да е в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-1 за степенен монтаж.
2. Апаратурата и тоководящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достъпа до напите и ръкохватките на комутационните апарати се осигурява посредством отвори в защитните капаци.
3. Апаратурата е избрана по каталога на SCHNEIDER ELECTRIC, излюботелната възможност да бъде в съответствие с изискванията на IEC/EN 60898-1.
4. Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., споменати за каскадиране и селективност.
5. При замяна типа на апаратурата да се запазят параметрите (U /или предвиضية схемата), копирани на таблото, се съобразява към защитния (заземителен) проводник РЕ.