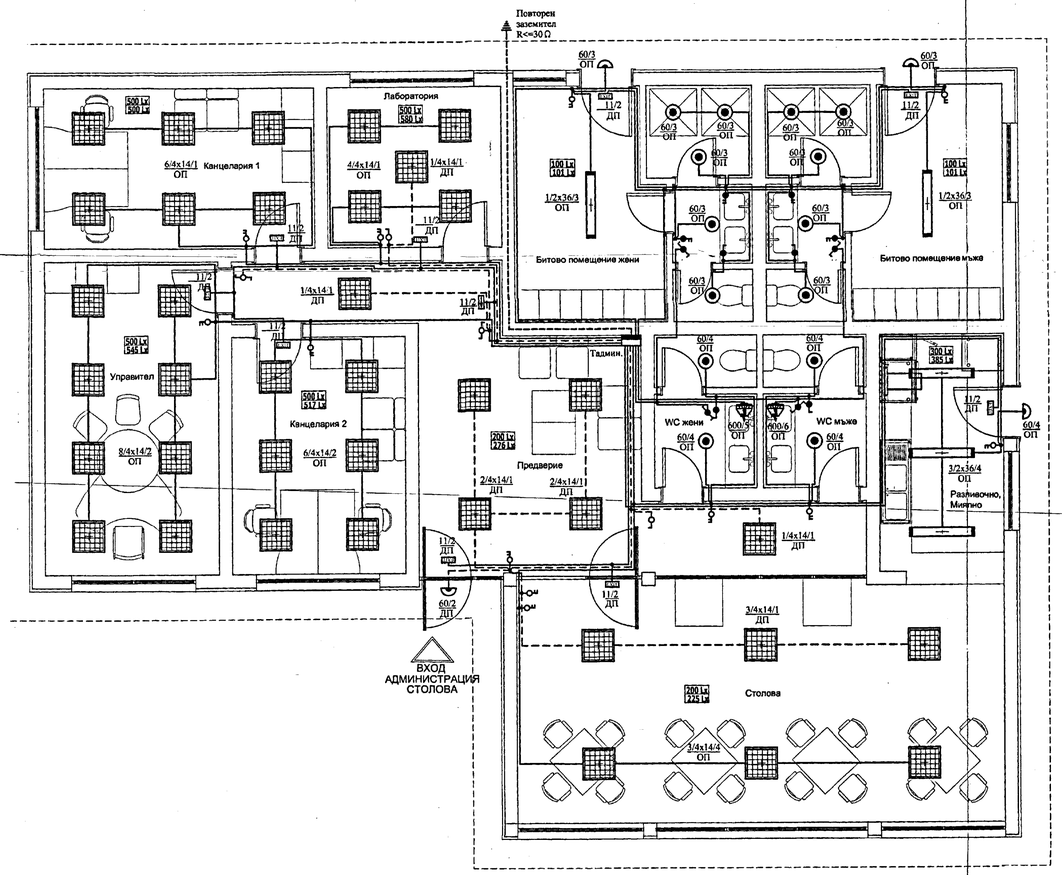

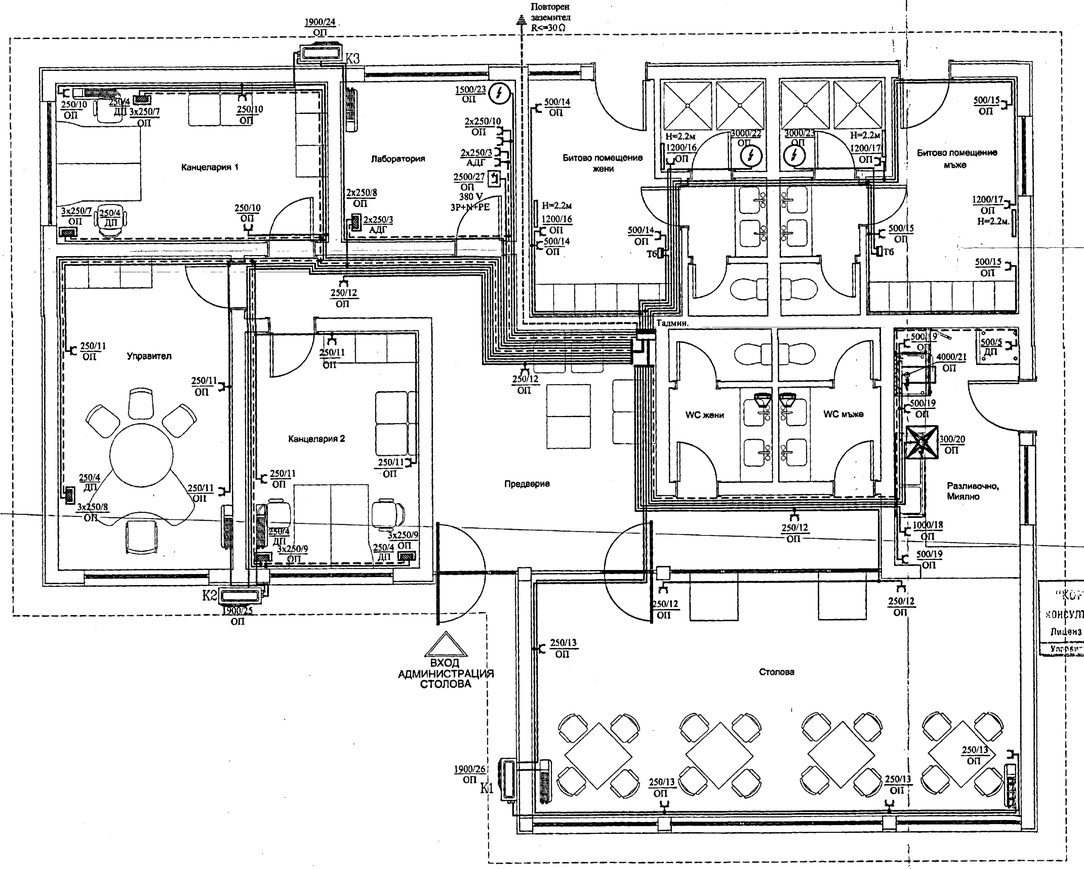

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Осветителната и силовата инсталации се изпълняват скрито под мазилка, както следва:
- осветление - СВТ/ПВВМ 3x1.5(2x1.5)мм2
- контакти - СВТ/ПВВМ 3x4(3x2.5)мм2
- бойлер - СВТ/ПВВМ 3x4(5x4мм2)
2. Всички кръзки да се направят в разклонителни кутии!
3. Не се разрешава монтаж на ключове и контакти под прозорци и в мокри помещения.
4. В местата, където е невъзможно да се избегне изтеглянето покрай комонно тяло или пресичане на ел. проводници с ВиК инсталацията да се постави подходяща изолационна подложка.
5. Излазите за контакти и осветителни тела да се изпълнят на следните височини от готов под:
- аплици - 190 см
- ключове за осветление - 110 см
- контакти О.Н. - 50 см
- бойлерни табла - 160 см
6. Линиите и шранговете на слаботоковите инсталации да отстоят най- малко на 150 мм от линиите и шранговете на силнотоковите и да се изтеглят в PVC тръби отделно.

"КОРЕКТ - 99" ООД Варна
КОНСУЛТАНТ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Лицензия № ЛК-000231/29.10.2004 г.
Управител инж. П. Тодоров

"КОРЕКТ-99" ООД ВАРНА

СЪГЛАСУВАЛИ:		
Арх.	арх. В. Попова	
СК	инж. Кр. Киров	
Технология	инж. Р. Янкова	
ОВК	инж. Д. Димитров	
В и К	инж. С. Симеонов	

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Балчик

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 12444
КИИП
инж. МИЛЕН НИКОЛОВ ПУЛЕВ
ЕАСТ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

БГБИОМАС ООД

ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ТБО - БАЛЧИК

Административно - битова сграда
Ел. инсталация за осветление, контакти О.Н., захранвана ОВК и ВиК част

част	ЕКТРИЧЕСКА	дата	03.2012
фаза	ТП/РП	мащаб	М 1:50
проектант	инж. М. Пулев	лист	2