


- ЗАБЕЛЕЖКИ:
- Осветителната и силовата инсталации се изпълняват скрито под маляка, както следва:
    - осветление - СВТ/ПВМ 3x1.5(2x1.5)(5x2.5)mm2
    - контакти - СВТ/ПВМ 3x4(3x2.5)mm2
    - бойлер - СВТ/ПВМ 3x4
  - Всички връзки да се направят в разклонителни кутии!
  - Не се разрешава монтаж на ключове и контакти под прозорци и в мокри помещения.
  - В местата, където е възможно да се изобете изтеглянето покрив коминно тяло или пресичане на сл. проводници с ВК, инсталациите да се поставят подложката изолационна подложка.
  - Използват се контакти и осветителни тела да се изпълнят на следните височини от готов под:
    - валици - 190 см
    - ключове за осветление - 110 см
    - контакти О.Н. - 50 см
    - бойлерна табла - 160 см
  - Линиите и прикритието на слаботоковите инсталации да отстоят най-малко на 150 мм от линиите в ширините на силовите и да се изпълнят в PVC тръби от подходящ материал.
  - Осветителните тела за работното осветление да монтират на разетки на покрива.

ПРЕХВЪРЛЯЩА  
ЛИНИЯ ОТ  
ТЕЛЕФОННА  
РЕГЛЕТА В  
СТРАДА КПП  
ТПП 4x2x0,5



ПРОЕКТ - 99" ООД Варна  
ПРОЕКТАНТ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР  
№ ПК-000231/23-19.2004 г.  
Зам. П. Ташков

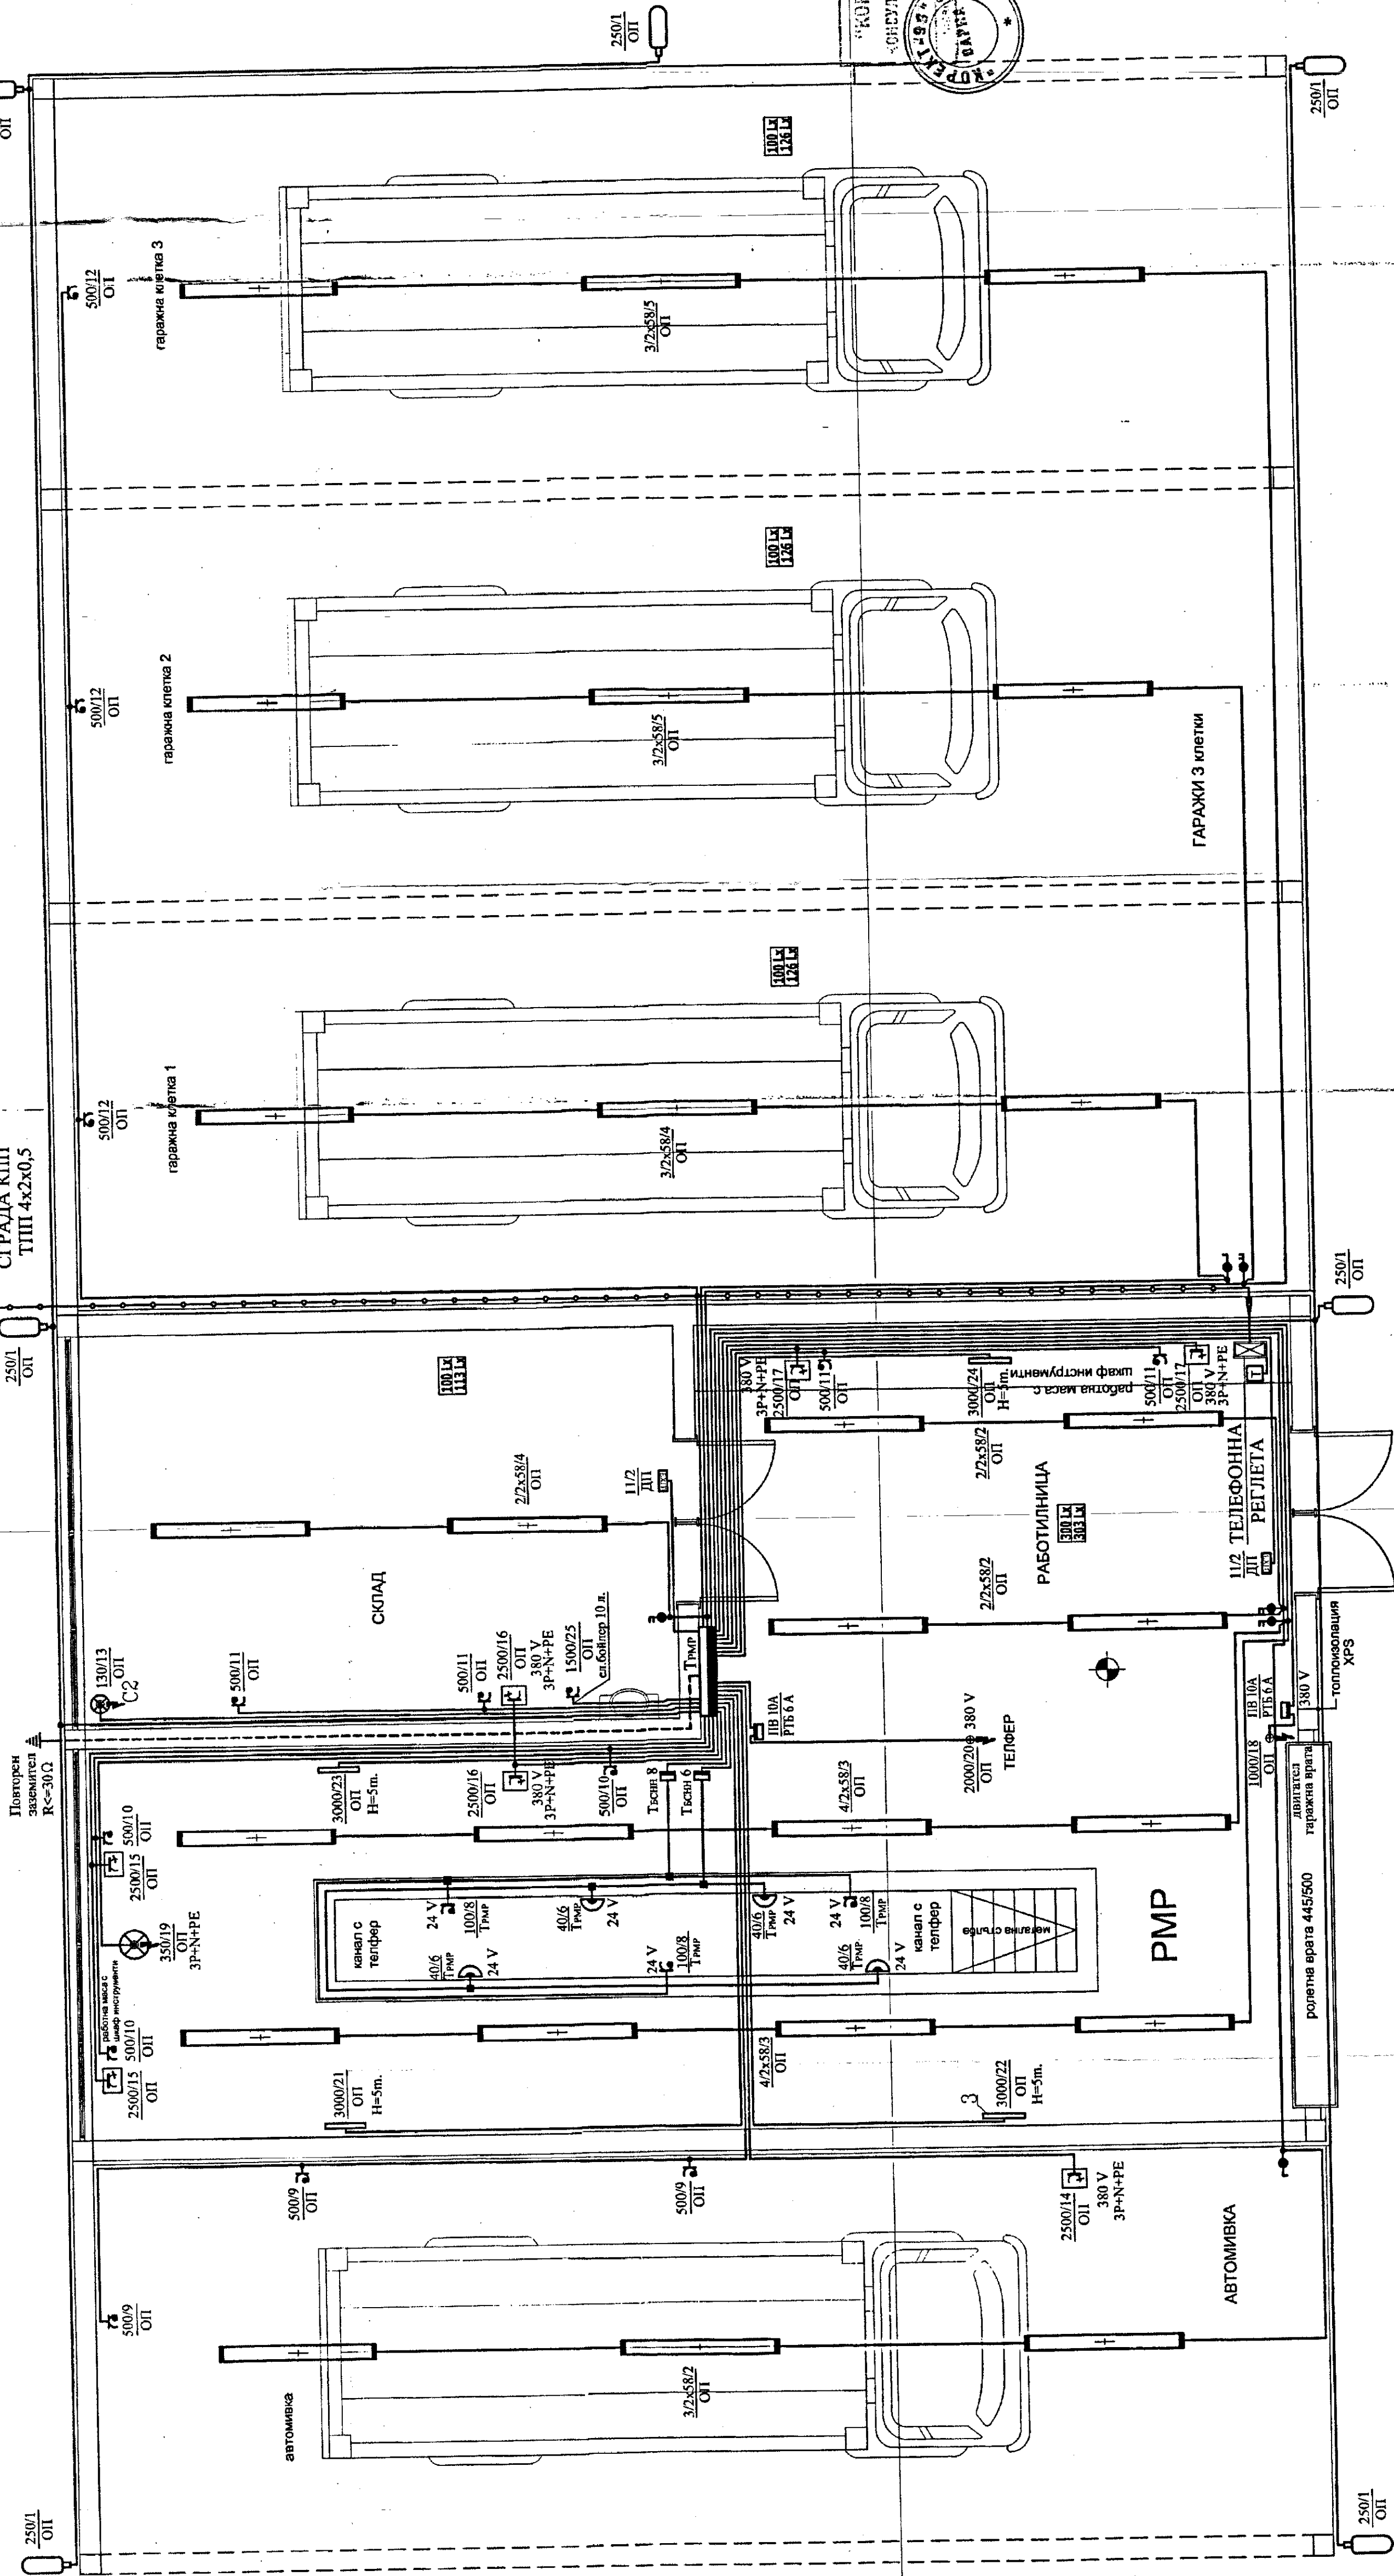

СЪГЛАСУВАЛИ:

Арх.	инж. В. Пирова
СК	инж. Ко. Кирова
Технология	инж. Р. Янкова
ОВК	инж. Д. Димитров
В и К	инж. С. Симеонова

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Балчик

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В  
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ  
Регистрационен № 12444  
1-и МИЛЕН  
НИКОЛА ПУЛЕВ  
КНИП  
ЕАС  
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОМОЩНОСТ

БЕЖИМОАС ООД

ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ТЕО - БАЛЧИК

Ел. инсталации за осветление, контакти О.Н., зареждане ОВК и ВК част	
Експертна	Дата
ТПРП	Машаб
Проектант	Лист
инж. М. Пулев	М 1:50
	3