


фасетна решетка
 BLR-K 400
 640м³/ч

35м: Ø250
 640м³/ч: 3,6м/с

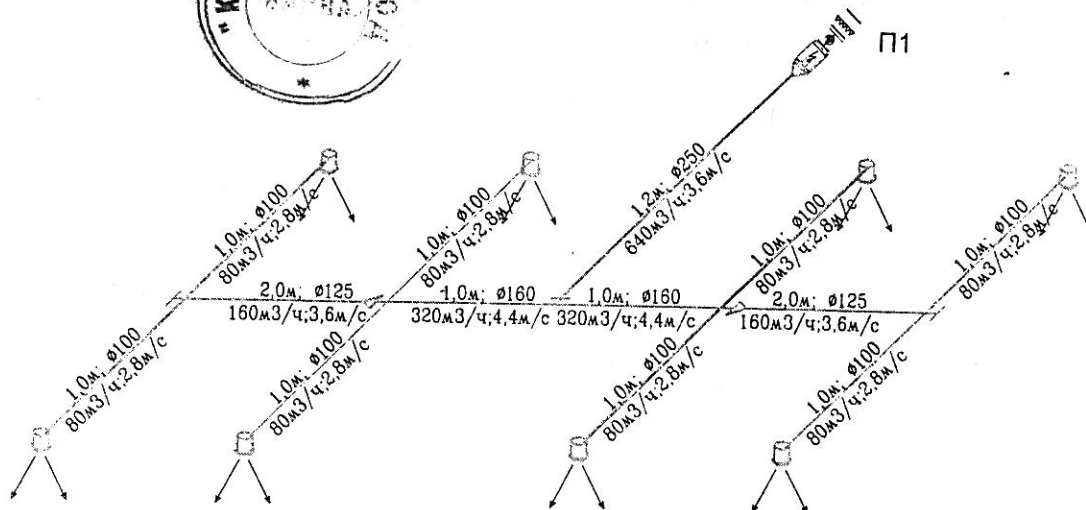

П1 - ПРИТОЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ КАБИНИ

1. Канален вентилатор EL25 E2 01 с параметри:
 $L_{pr}=640\text{м}^3/\text{ч}$; $H=300\text{Па}$; $N_{el}=0,18\text{кВт}$; 220V - 16р
2. Канален ел.нагревател ЕОКО-250-6-3 с параметри:
 $L=640\text{м}^3/\text{ч}$ $N_{el}=6,0\text{кВт}$ 380V - 16р.
3. Канален филтър FLK-B250 - 16р.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
 ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ


Регистрационен № 05027

инж. ДИМИТЪР
 НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

ОВКХ

ПОЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БАЛЧИК



Обект: ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ТБО - БАЛЧИК

П1 - ПРИТОЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ КАБИНИ - схема

част	ОВК	дата	03.10.12
фаза	ТП/РП	мащаб	М -
проектант	инж. Л. Лимитров		